

**CELLULES DE REFROIDISSEMENT
ET MIXTES À CHARIOTS**

Gamme "Touch Screen 7-2"

**MX 1A GLS TS7-2 / MX 1S TS7-2 /
MX 1SX TS7-2**

SXP 1cA GLS TS7-2 / SXP 1cS TS7-2



Description courte

- MX 1A GLS TS7-2, MX 1S TS7-2 et MX 1SX TS7-2 sont en refroidissement rapide. Fonctionnement mixte en option.
- SXP 1cA GLS TS7-2 et SXP 1cS TS7-2 sont en fonctionnement mixte, refroidissement et surgélation.
- Régulation à commandes tactiles incorporée dans la porte à 1,5 m du sol.
- Voyant indicateur "Fin de cycle" au dessus de la porte.
- Pour modèles groupe logé (MX 1A GLS TS7-2 et SXP 1cA GLS TS7-2), le groupe frigorifique est livré séparément (GLS). Il doit être posé, raccordé, chargé et testé sur site.
- Revêtement extérieur et intérieur en acier inoxydable 18-10.
- Dessus en acier traité.
- Dispositif de fermeture de porte avec déverrouillage de sécurité intérieure par coup de poing.
- Charnières à rampe. Ferrage à droite (à gauche sur demande, se reporter au paragraphe "Options et accessoires").
- Joint racleur en bas de porte.
- Encadrement de façade comportant un dispositif anti-condensation.
- Butées de chariots intérieurs.
- Sol isolé de 20 mm revêtu d'acier inoxydable 18-10 avec rampe.
- L'appareil est livré monté.
- Isolation des panneaux par mousse de polyuréthane injecté, ép. 80 mm, sans CFC, HCFC ni HFC.

Caractéristiques principales

CAPACITÉS

MODÈLES	REFROIDISSEMENT +63 à +10 °C à cœur		SURGÉLATION +63 à -18 °C à cœur en moins de 4 h 30 min OU +20 à -18 °C à cœur
	En moins de 110 min	En moins de 85 min	
MX 1A GLS TS7-2	80 kg	70 kg	30 kg**
MX 1S TS7-2			40 kg**
MX 1SX TS7-2	110 kg	80 kg	50 kg**
SXP 1cA GLS TS7-2	/	/	17 (P)
SXP 1cS TS7-2	/	/	30 (P)

** Option fonctionnement mixte.
(P) ... kg/h de baguettes crues façonnées de 250 g, de +20 °C à -18 °C.
Se reporter au paragraphe "Capacité en charge" ci-après.

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

- Écran tactile ergonomique 7 pouces.
- Grandes touches capacitatives avec utilisation intuitive des diverses fonctions.
- Fonctions principales :
 - Lancement immédiat du refroidissement ou de la surgélation.
 - Refroidissement et surgélation avec possibilités de modification du mode de fonctionnement en sonde à piquer ou Chrono, Hard ou Soft.
 - Possibilité de sauvegarder jusqu'à 40 cycles modifiés par l'utilisateur.
 - Dégivrage manuel avec régulation automatique de sa durée.
- Fonctions auxiliaires :
 - Pré-refroidissement, durcissement de glace, séchage par ventilation, assainissement du poisson cru, décongélation, cycles multi-minuteries, cycles multi-phases personnalisables.
 - Options : cycles multi-sondes.
- Possibilité de modifier les réglages de fonctionnement.
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte.
- Réduction de la ventilation après le cycle.
- Maintien en température après le cycle (température réglable).
- Signalisation sonore de début du cycle.
- Signalisation sonore et visuelle de fin du cycle, avec report à distance possible.
- Signalisation sonore et visuelle des alarmes avec report à distance possible.
- Possibilité de déporter une commande STOP (quand le cycle est terminé).
- Affichage des températures en °C ou °F.
- Possibilité de modification de la langue de l'interface (7 langues).
- Mémorisation des alarmes HACCP.
- Accès protégé pour maintenance (+ diagnostics de l'état de l'appareil).
- Enregistrement USB des données HACCP :
 - Capacité d'enregistrement : 1 mois.
 - Création d'un fichier de type .csv, récupérable sur clé USB fournie.
 - Connecteur USB en façade, avec bouchon de protection étanche.
 - Lecture des données sur PC via la clé USB en utilisant un tableur de type Excel®.
 - Monté et câblé en usine.
- Possibilité de connexion MODBUS (RS485).

FRIGISONDE MULTI-POINTS

- Composée d'une sonde à piquer en acier inoxydable 304 L, munie de 3 capteurs de température. Le nombre de capteurs permet de trouver facilement le centre thermique du produit.
- La Frigisonde assure :
 - l'affichage de la température "à cœur" du produit grâce à son procédé "intelligent" à 3 points de mesure,
 - l'arrêt automatique du cycle dès que la température "à cœur" du produit est atteinte.
- Calibration de la Frigisonde par la régulation électronique.

ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

- Évaporateur frigorifique traité anti-corrosion.
- Trois ventilateurs de diamètre 300 mm montés sur volet en acier inoxydable pivotant pour faciliter l'entretien. Virole et grille de protection en acier inoxydable 18-10, moteur et hélice en acier protégé.
- Débit d'air : 11 235 m³/h.
- Dégivrage par résistances électriques en acier inoxydable 18-10 et marche forcée des ventilateurs (dégivrage réalisé porte fermée) avec enclenchement manuel et arrêt automatique. Thermostat de sécurité.

Version groupe logé avec condenseur à air (groupe logé livré séparément)

- Détendeur R452A équipé d'un M.O.P. -20°C et tuyauteries livrés et montés.

Le groupe frigorifique est livré séparément. Il doit être posé, raccordé, chargé et testé sur site.

Prévoir la charge en fluide frigorigène R452A.

- Compresseur frigorifique de type hermétique.
- Pressostat de sécurité haute pression.

Version équipée sans groupe

- Pour fluides frigorigènes de classe A1 (autres fluides, voir options).
- Ne sont pas fournis :

- l'électrovanne liquide,
- le détendeur,
- les tuyauteries d'entrée / sortie de la batterie d'évaporateur vers l'extérieur de l'appareil.

Voir options pour la fourniture et la pose en usine.

Reste alors à prévoir :

- un groupe frigorifique complet à distance en régulation "pump down",
- un coffret électrique du groupe,
- une électrovanne liquide,
- un détendeur,
- un déshydrateur,
- les tuyauteries de raccordement de la batterie d'évaporateur.

HYGIÈNE

- Entretien facile.
- Angles intérieurs arrondis (rayon 12 mm).
- Aménagement intérieur facilement démontable sans outil.
- Joints magnétiques de porte largeur 33 mm avec un profil arrondi spécial anti-salissures et anti-chocs, démontable sans outil.
- Tableau de commandes étanche.
- Conforme aux normes en vigueur.

CAPACITÉ EN CHARGE

Voir tableau des capacités page 1.

Capacités annoncées suivant l'accord AFNOR ACD40-003 "MATÉRIEL DE RESTAURATION COLLECTIVE - MATÉRIELS FRIGORIFIQUES - ..." avec 1,8 kg de purée par barquette GN 1/2 operculée, et deux barquettes GN 1/2 par format GN 1/1.

AUTRES TEMPÉRATURES ET TEMPS POSSIBLES, NOUS CONSULTER.

CAPACITÉ EN CHARIOTS

Quantité de chariots standards

GN 1/1	1	600 x 400	1	Socle rouleur 620 x 420	1
--------	---	-----------	---	----------------------------	---

Quantité de chariots de fours

MARQUE	QUANTITÉ	FORMAT	MODÈLE
ROSINOX	1 (1)	GN 1/1	NKS 201

(1) Rotation de 90° à l'extérieur de la cellule.

En raison de changements inopinés possibles sur les fours, vérifier les dimensions du chariot.

SERVITUDES

Électricité

L'alimentation électrique doit être conforme à la réglementation en vigueur. Nous conseillons l'installation d'un disjoncteur omnipolaire accouplé à un différentiel (30 mA max.).

Prévoir un interrupteur omnipolaire de sectionnement à proximité de l'appareil.

- Appareil livré avec câble de longueur 3 m.

Condenseur à air (groupe logé)

- Dégagement de chaleur moyen pendant le cycle : 7,3 kW.
- Hauteur sous plafond minimale : 2,9 m.

Vidange des eaux de dégivrage

- Évacuation manuelle des eaux de dégivrage présentes sur le sol.

Prévoir

- Une évacuation libre sur siphon de sol à proximité.
- Un caniveau devant la porte de la cellule.

Sol

- Comme tout équipement frigorifique posé au sol, en cas de fonctionnement d'une durée quotidienne supérieure à :

- 12 heures en refroidissement rapide,
- 8 heures en surgélation

ou de plus de 5 jours de travail par semaine, il est alors nécessaire de prévoir une isolation thermique complémentaire sous la cellule afin d'éviter la congélation du sol. Elle doit être réalisée suivant les règles de l'art appliquées aux sols des chambres froides à températures négatives.

- Appareil installé en étage : prendre en compte le risque de condensation sous la dalle.

Implantation

Prévoir

- Un local correctement aéré.
- L'ambiance doit être comprise entre +15 °C et +32 °C en tenant compte de l'émission de chaleur de l'appareil. Ventiler le local si la température est supérieure à +32 °C.
- Un sol plan, horizontal et lisse.
- Un espace minimal de 70 mm sur le pourtour de l'appareil.
- Éviter la proximité de sources de chaleur (appareils de cuisson, ...) et une exposition au soleil.
- Un dégagement pour une ouverture correcte de la porte.
- Montage encastré dans le sol possible, voir schémas. À préciser à la commande.

Groupe frigorifique à distance

Pour la sélection du groupe, se reporter au paragraphe "Caractéristiques techniques".

Raccordements conseillés entre la cellule et le groupe frigorifique à distance :

- prévoir la fourniture de l'électrovanne liquide, du détendeur et des tuyauteries d'entrée / sortie de la batterie d'évaporateur,
- pour groupe frigorifique équipé d'une temporisation anti-court cycle sur le compresseur, branchement de la coupure de l'alimentation de l'électrovanne liquide pendant la temporisation anti-court cycle du compresseur. Câble 2 conducteurs (1,5 mm² - 230 V),
- pour groupe frigorifique équipé d'un dispositif de réduction de puissance ou de multiples compresseurs, branchement de la commande réduction de puissance du groupe sur le signal "Fin de cycle" de la régulation électronique. Câble 2 conducteurs (1,5 mm² - 230 V).

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Détendeur R452A ou R448A ou R449A, électrovanne et tuyauteries.

Livrés et montés, pour un appareil sans groupe :

- pour cellule en refroidissement rapide,
- pour cellule mixte et SXP, refroidissement et surgélation (détendeur équipé d'un M.O.P. -20°C).

Autres fluides frigorigènes pour version équipée sans groupe, CO2, fluide de classe A2L (R455A / R454C / ..), etc... (nous consulter).

Bac égouttoir des eaux de dégivrage.

Bac sous l'évaporateur avec résistance chauffante d'écoulement. Préperçage des panneaux pour le passage de tube(s) d'écoulement Ø 32 mm, voir schéma "Dimensions" repère (B).

Fonctionnement mixte refroidissement et surgélation.

Ferrage de porte à gauche. Voir schémas.

Groupe frigorifique à condensation à air livré séparément pour faciliter l'accès aux locaux (modèles avec groupe logé).

Poids du groupe : 80 kg.

Dimensions du groupe (mm) : 910 (L) x 780 (P) x 450 (H).

Il doit être posé, raccordé, chargé et testé sur site.

Prévoir la charge en fluide frigorigène.

Rampe d'accès droite pour version montage encastré dans le sol.

Fermeture à clé.

1 ou 2 Frigisondes supplémentaires raccordées sur la régulation électronique.

Pour le contrôle de la température "à cœur" et le déclenchement de la fin du cycle.

1, 2, 3 ou 4 indicateurs de température avec sonde à piquer. Pour la visualisation de la température "à cœur" des différents produits.

Attention : ne commande pas la régulation électronique.

Fonctionnement du compresseur en "pump down" sur les modèles avec groupe logé.

FRIGIcloud.

Accès sécurisé à distance de l'appareil par Wifi, via un cloud, 24 H / 24 H (voir fiche technique associée).

Chariots 20 ou 22 niveaux GN 1/1.

Clayettes fil inox 18-10 GN 1/1 (530 x 325).

Autres tensions et fréquences (nous consulter).

Commentaires liés à l'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	MX 1A GLS TS7-2 (groupe logé) standard	MX 1S TS7-2 (ESG) standard	MX 1SX TS7-2 (ESG) 85 minutes	SXP 1cA GLS TS7-2 (groupe logé) standard	SXP 1cS TS7-2 (ESG) standard
TENSION (50 Hz)	Tri 400 V + N + T	Mono 230 V + T	Mono 230 V + T	Tri 400 V + N + T	Mono 230 V + T
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE (kW)	5,7	2,7	2,7	5,7	2,7
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN CYCLE (kW)	5,7	1,2	1,2	5,7	1,2
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN DÉGIVRAGE (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R452A	Classe A1 (3)	Classe A1 (3)	R452A	Classe A1 (3)
MASSE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE (kg)	3,6	-	-	3,6	-
REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT	0 °C	-	8,1 (1)	-	-
PUISSANCE FRIGORIFIQUE AUX TEMPÉRATURES D'ÉVAPORATION SUIVANTES (kW)	-10 °C	-	5,6 (1)	-	-
	-20 °C	-	3,3 (1)	-	-
	-40 °C	-	1,6 (2)	-	2,3 (2)
OPTION MIXTE ET MODÈLES SXP PUISSANCE FRIGORIFIQUE AUX TEMPÉRATURES D'ÉVAPORATION SUIVANTES (kW)	-10 °C	-	7,1 (2)	-	-
	-20 °C	-	3,8 (2)	-	6,7 (2)
	-40 °C	-	1,6 (2)	2,4 (2)	-
CONSUMMATION MOYENNE PAR CYCLE (kWh) (hors groupe à distance)	Refroidissement	9,5	2,3	1,7	-
	Surgélation	21,3 (2)	5,2 (2)	5,2 (2)	4,7
POIDS NET (kg)	260	200	200	260	200

Puissance frigorifique nécessaire au droit de l'appareil pour sélection d'un groupe frigorifique indépendant à distance (régime de sélection du groupe frigorifique, pas de fonctionnement réel). Surchauffe aspiration 10 °K et sous-refroidissement 3 °K.

(1) Refroidissement rapide uniquement.

Plage de fonctionnement du groupe frigorifique indépendant à distance. Températures d'évaporation : +10 °C à -30 °C.

Possibilité de surgélation occasionnelle, avec des quantités réduites de charge (maximum 1/4 de la charge de refroidissement, à vérifier par test) et si les caractéristiques de l'installation frigorifique le permettent, voir notice d'emploi pour les limitations.

(2) Option mixte et modèles SXP.

Plage de fonctionnement du groupe frigorifique indépendant à distance. Températures d'évaporation : -10 °C à -45 °C.

Température ambiante du groupe à déterminer suivant localisation et implantation.

La puissance frigorifique du groupe doit être supérieure aux différentes valeurs spécifiées ci-dessus.

(3) Voir options.

Conseil :




En cas de grande différence de température été / hiver, pour des groupes frigorifiques de grande puissance et particulièrement les groupes basses températures, prévoir un dispositif de réduction de puissance frigorifique sur le groupe (multiples compresseurs et/ou variation de fréquence, etc.).

Dans ce cas, prévoir également sur la tubulure d'aspiration, un système de double colonne montante, sur les tubes verticaux ascendants, afin d'assurer le retour d'huile.

La chute de pression dans les tubes frigorifiques doit être prise en compte pour la sélection du groupe frigorifique à distance.



ESG : équipé sans groupe.

MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE SOL (à préciser à la commande)

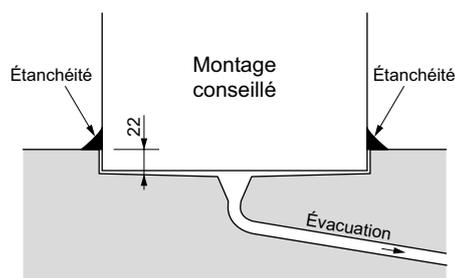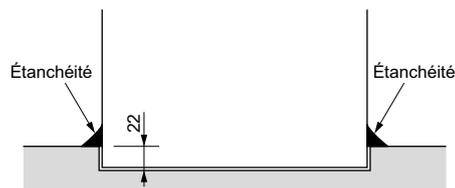
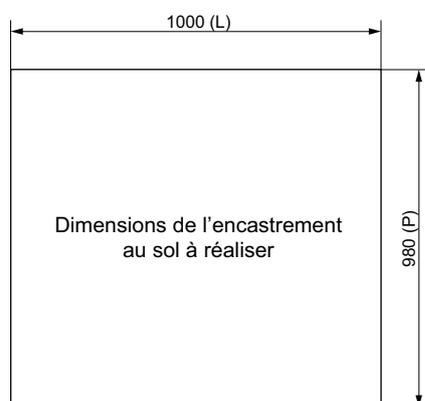


(L) Largeur
(P) Profondeur

OUVERTURES DE PORTES RÉALISABLES (à préciser à la commande)



DIMENSIONS

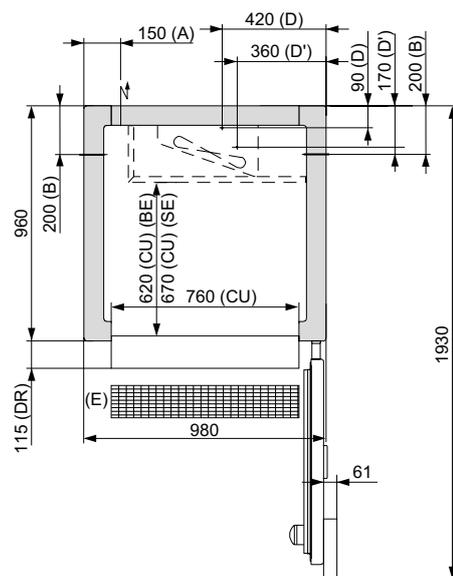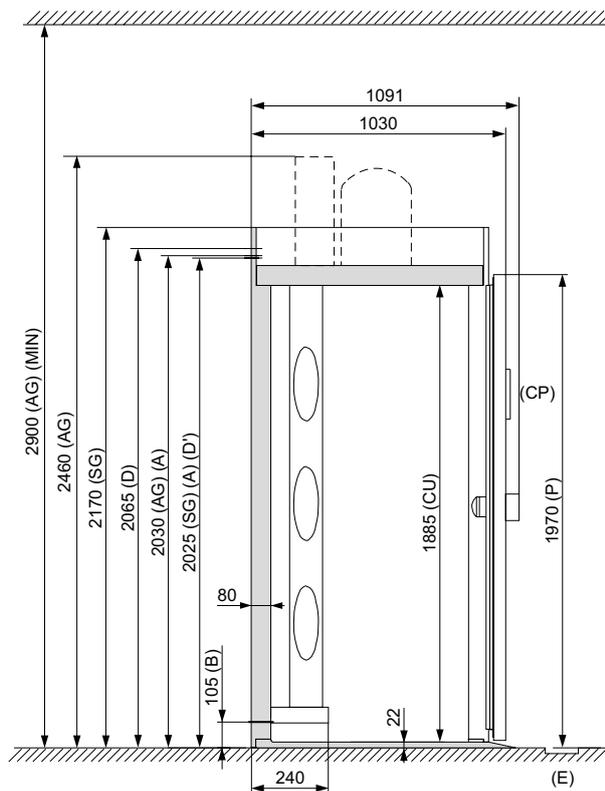

- | | |
|--|---|
| (A) Alimentation électrique | (CP) Tableau de commandes |
| (B) Préperçage pour l'écoulement des eaux de dégivrage | (E) Caniveau |
| (AG) Avec groupe à air logé | (F) Distance du mur |
| (MIN) Hauteur sous plafond minimale | (CU) Utile |
| (SG) Sans groupe logé | (P) Hauteur de porte par rapport au sol |
| (D) Ligne liquide 3/8" | (DR) Dépassement de la rampe |
| (D') Ligne d'aspiration 1" 1/8 | (BE) Avec option bac égouttoir |
| | (SE) Sans option bac égouttoir |

